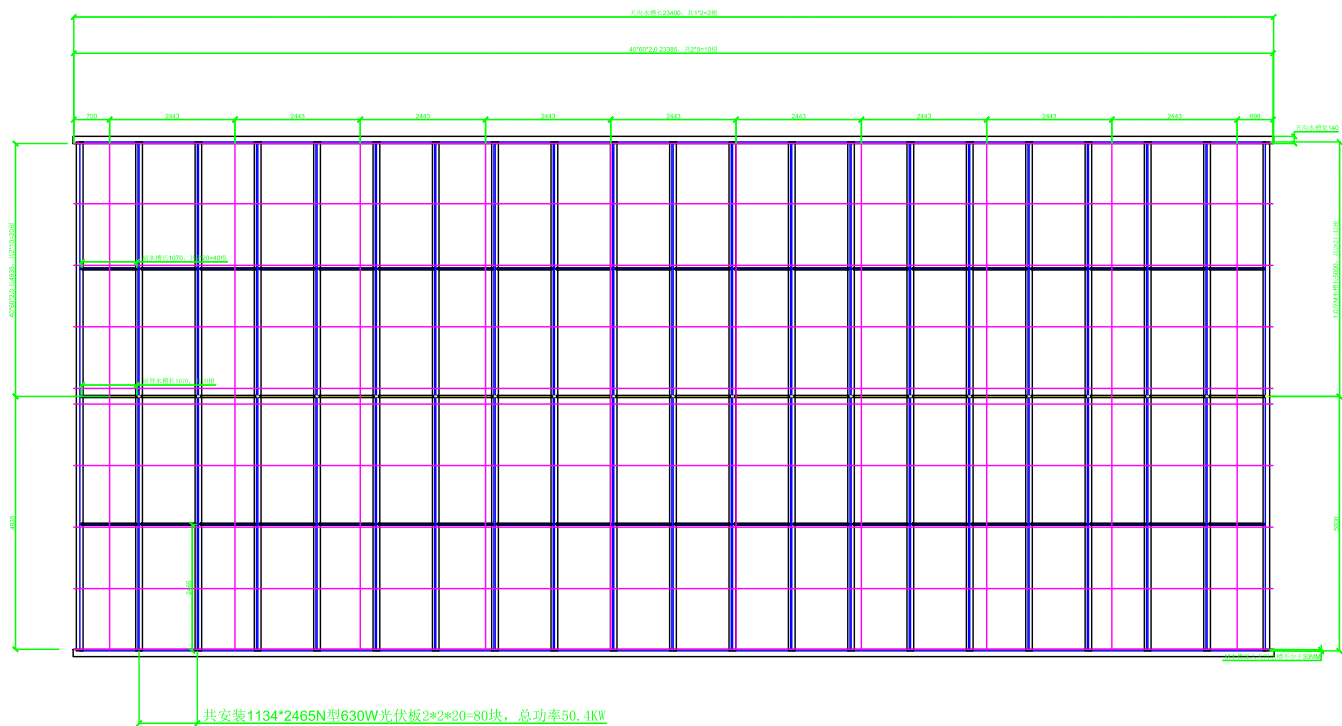


人雄山村学校光伏

- 设计说明:
1. 本系统采用80块1134\*2465 630N型品科组件, 总功率为50.4KW, 逆变器采用25 (2\*2) +25 (2\*2) 共50KW, 分8组4路MPPT接入, 分南北坡每20块630二组一路。
  2. 光伏板采用压块安装, 板之间留不低于5MM缝。
  3. 排水槽伸入天沟水槽30MM以上。
  4. 做好防锈防水处理。

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 人雄山村村部50.4KW<br>光伏电站设计图 |         |
| 设计                      |         |
| 制图                      |         |
| 日期                      | 2024.07 |