

设计回复函

项目名称：湘潭县2024年农村公路养护工程(统筹资金)(云湖桥镇)

建设单位：湘潭县云湖桥镇人民政府

设计单位：长沙锦程公路勘测设计院有限公司

编号：001

关于 C382 舟山-栗树塘段 K0+000-K0+510 段

养护设计方案的回复

湘潭县云湖桥镇人民政府：

贵处 2025 年 2 月 28 日《关于申请调整农村公路养护工程施工方案的报告》已知悉。

根据业主意见，作出设计变更。

附件：附后

长沙锦程公路勘测设计院有限公司

2025 年 3 月 2 日

关于申请调整农村公路养护工程施工方案的 报 告

尊敬的县交通局领导：

我镇清风村现有村民 3501 人，村民小组 33 个。清风村 C380 清风段长 2165 米，是连接省道 S325 及周边 10 多个村的重要通道，此路段出行车辆较多，特别逢年过节车辆十分拥堵，村民的意见很大，经支村委向上级争取项目，县交通运输局 2024 年 12 月 5 日下达了计划文书，决定对 C380 清风段进行白加黑提质改造，经过对设计图纸和现场复查，其中 K0+000-K0+510 段施工实施会存在如下 2 个问题：

1、设计图纸中对本段路面要加高 19cm，与本段村民地坪及出行路口连接以及排水等问题，需要增加大量协调工作，且很难处理妥当；

2、施工中需采用多锤头振动机打碎原有水泥砼面层以及重型压实机械对路基进行振动碾压，周边房屋和路面的距离很近，施工中对房屋产生震动造成危害的风险很大，安全隐患问题也很难解决。

据此，经我镇反复认真研究，特请求变更设计方案，将设计图纸中该段路面变更为换板后加铺沥青混凝土面层的方案。

特此报告！

公路局
请设计单位拿出变更设计方案
方案
2025.3.3

湘潭县云湖桥镇人民政府
2025.2.26 号

既有路面换板处治工程数量表


项目名称：湘潭县2024年农村公路养护工程（统筹资金）（云湖桥镇）

编制范围：C382430321舟山-栗树塘K0+000~K2+165段

BG1-01 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制：陈林

复核: 

審核：陳方

清灌缝及裂缝处治工程数量表

长沙锦程公路勘测设计院有限公司
技术文件专用章
养护工程（统筹资金）（云湖桥镇）
证书等级 乙 级
证书编号 A143007972

项目名称：湘潭县2024年农村公路养护工程（统筹资金）（云湖桥镇）

BG1-02 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制: 陈林

复核: 

审核：陳方

路面工程数量表

项目名称：湘潭县2024年农村公路养护工程（统筹资金）（云湖桥镇）

长沙锦程公路勘测设计院有限公司
技术文件专用章

编制范围：C382430321舟山-栗树塘K0+000-K2+165段

BG1-03 第 1 页 共 1 页

[illegible]

陈林

复核: 

审核: 陳步

被交道及地坪顺接工程数量表

项目名称：湘潭县2024年农村公路养护工程（统筹资金）（云湖桥镇）

BG1-04 第 1 页 共 1 页


编制范围：C382430321舟山-栗树塘K0+000-K2+165段

[illegible]

编制：陈林


复核: 

审核: 陳志

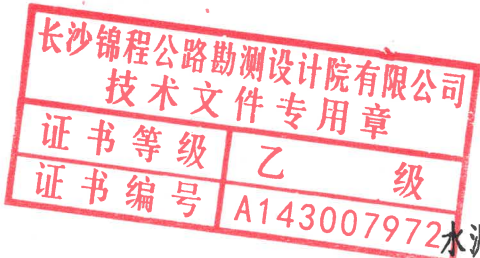

水泥砼路面处治结构图

(K0+000~K0+510段)

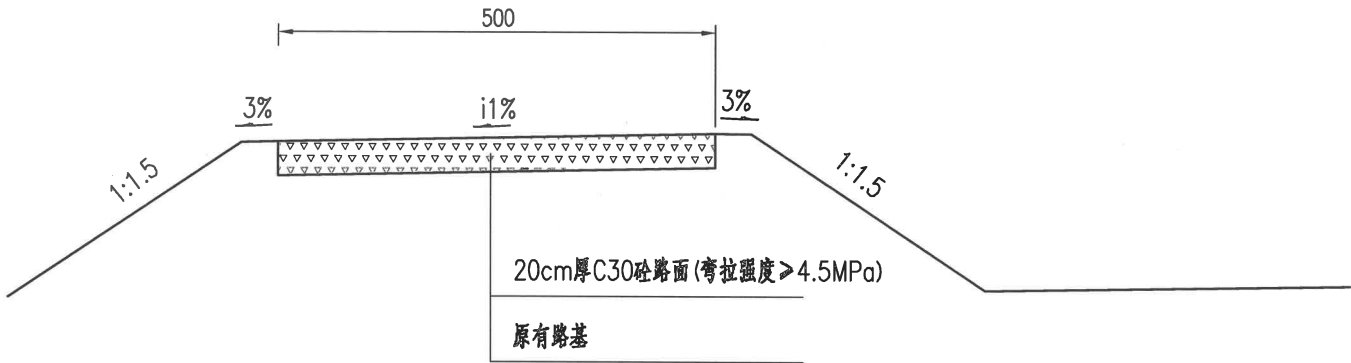


- 注：
- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米计。
 - 2、在对既有砼路面破除后，若下伏路基土质为软弱土，应当对软弱土采用未筛分碎石进行换除。
 - 3、本段砼路面换板后全幅单块板，板长采用4m。切缝后采用改性沥青灌缝，并设置抗裂贴。

长沙锦程公路勘测设计院有限公司
技术文件专用章

证书等级
证书编号

图式BG1：病害处治后加铺路段

A143007972
(K0+000~K0+510段)

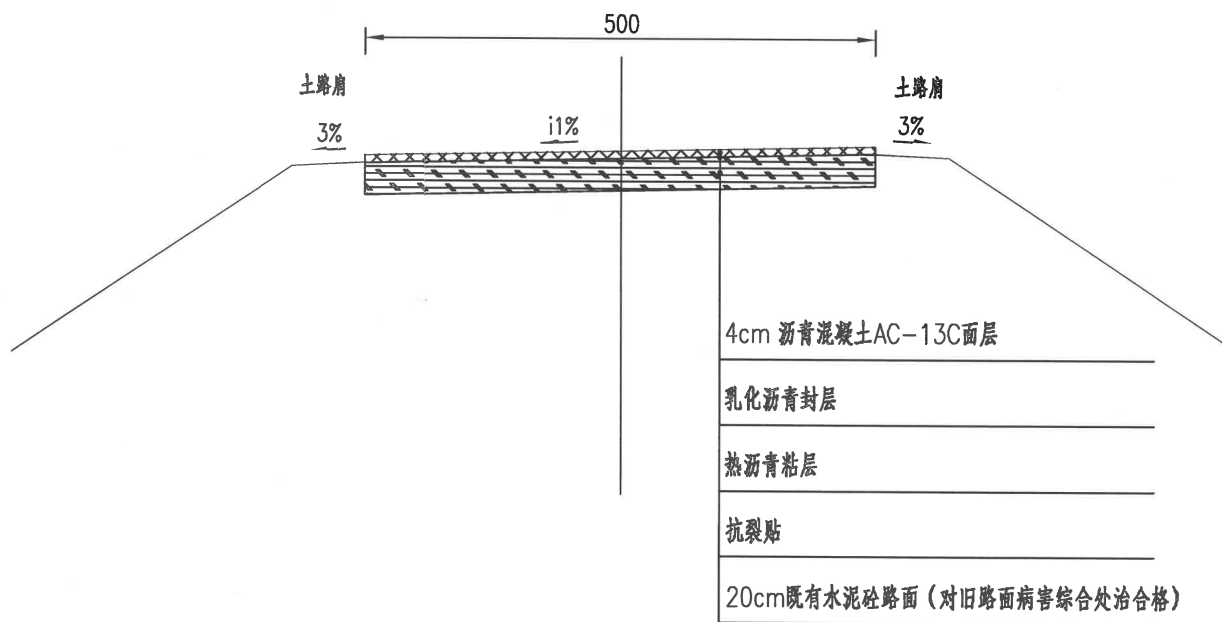

注：

- 1、本图尺寸除注明以外，其余均以cm计；
- 2、本图为既有水泥砼路面病害处治后加铺路段。